


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																														
<p><u>Megjegyzés</u></p> <p>Üzemi feszültség :3x230/400V 50Hz AC. Érintésvédelem: TN-S+EPH</p> <p>Javasolt elosztószekrény típusa : HENSEL Falon kívüli, blombálható kivitel</p> <p>A készülékek mellett felirati táblákat kell elhelyezni, melyek szövege megegyezik a leágazás számával.</p> <p>VÉDETTség : IP65 In=160A Icw = 10kA</p> <p>A GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT AZ ELOSZTÓ MÉRETEIT KESŐBBI TELEPÍTÉSI HELYÉHEZ ELLENŐRIZNI KELL!</p>																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jel</th> <th>Dátum</th> <th>Módosítás</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>											Jel	Dátum	Módosítás																											
Jel	Dátum	Módosítás																																						
LVT-vill Tervező és Szolgáltató Kft. 9173, Györiadamér Mátyás király utca 16. tel.: 30/2375346 e-mail.: b.farkas@lvt-vill.hu			TERVEZŐ: Farkas Balázs V / 08-1165 		LÉTESÍTMÉNY: Kunszigeti két tanítási nyelvű általános iskola és alapfokú művészeti iskola energetikai korszerűsítése 9184 Kunsziget, Petőfi Sándor tér 12. Hrsz:277			2017.10.20. ÖSSZLAP/ 5 LAP/ 1		MUNKASZÁM: T-143/12 RAJZSZÁM: V-10 Index																														
KIVITELI TERV			TERV: "M" jelű csoportosmérő																																					

0

1

2

3

4

5

6


7

8

9

10

"E.on" elosztó



"M" csoportosmérő



1db Normál (meglévő)

1db „H” tarifa (új)

NAYY-J
4x50mm²
~20m (3x100A)

Jel	Dátum	Módosítás

LVT-vill
Tervező és Szolgáltató Kft.
9173. Gyórtadamér Mátyás király utca 16.
tel.: 30/2375346
e-mail: b.farkas@lvt-vill.hu

TERVEZŐ:
Farkas Balázs
V / 08-1165

LÉTESÍTMÉNY: Kunszigeti két tanítási nyelvű általános iskola
és alapfokú művészeti iskola energetikai korszerűsítése
9184 Kunsziget, Petőfi Sándor tér 12. Hrsz:277

TERV:
"M" jelű csoportosmérő

2017.10.20.


ÖSSZLAP/ 5

LAP/ 2

MUNKASZÁM: T-143/12


RAJZSZÁM: **V-10**

Index

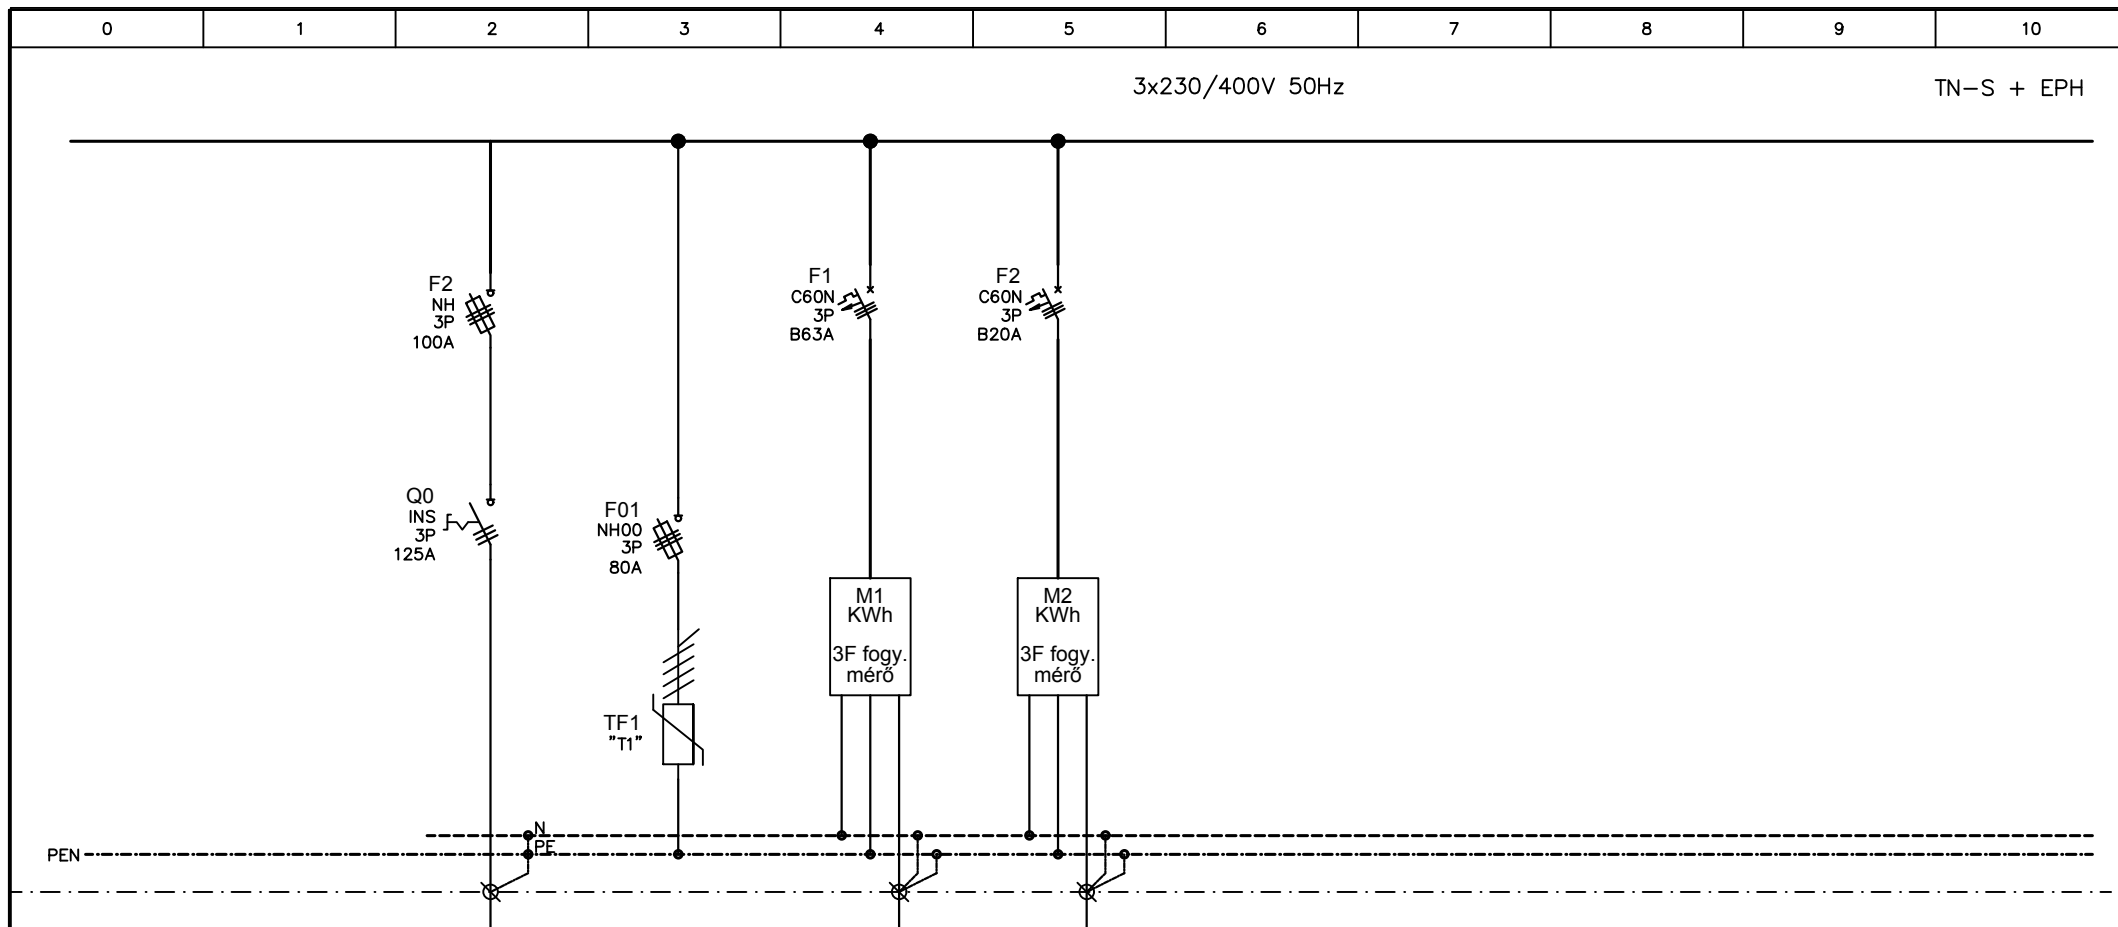

LEÁG.SZÁM	0	01	1	2
MEGNEVEZÉS	BETÁPLÁLÁS E.ON hálózatról	TÚLFESZÜLTSG LEVEZETŐ	Iskola – "H" tarifa 3F fogyasztásmérő	Iskola – Normál 3F fogyasztásmérő
TELJESÍTMÉNY (kW)				
VÉDŐCSŐ	3x80A		3x63A	3x20A
VEZETÉK	TÍPUS	NAYY-J	NYU-J	NYU-J
	KERM.(mm ²)	4x50mm ²	5x25mm ²	5x16mm ²

		LVT-vill Tervező és Szolgáltató Kft. 9173. Győrúradamér Mátyás király utca 16. tel.: 30/2375346 e-mail.: b.farkas@lvt-vill.hu	TERVEZŐ: Farkas Balázs V / 08-1165	LÉTESÍTMÉNY: Kunszigeti két tanítási nyelvű általános iskola és alápokú művészeti iskola energetikai korszerűsítése 9184 Kunsziget, Petőfi Sándor tér 12. Hrsz:277	2017.10.20.	MUNKASZÁM: T-143/12
Jel	Dátum				Módosítás	TERV: "M" jelű csoportsmérő
					LAP/ 3	Index

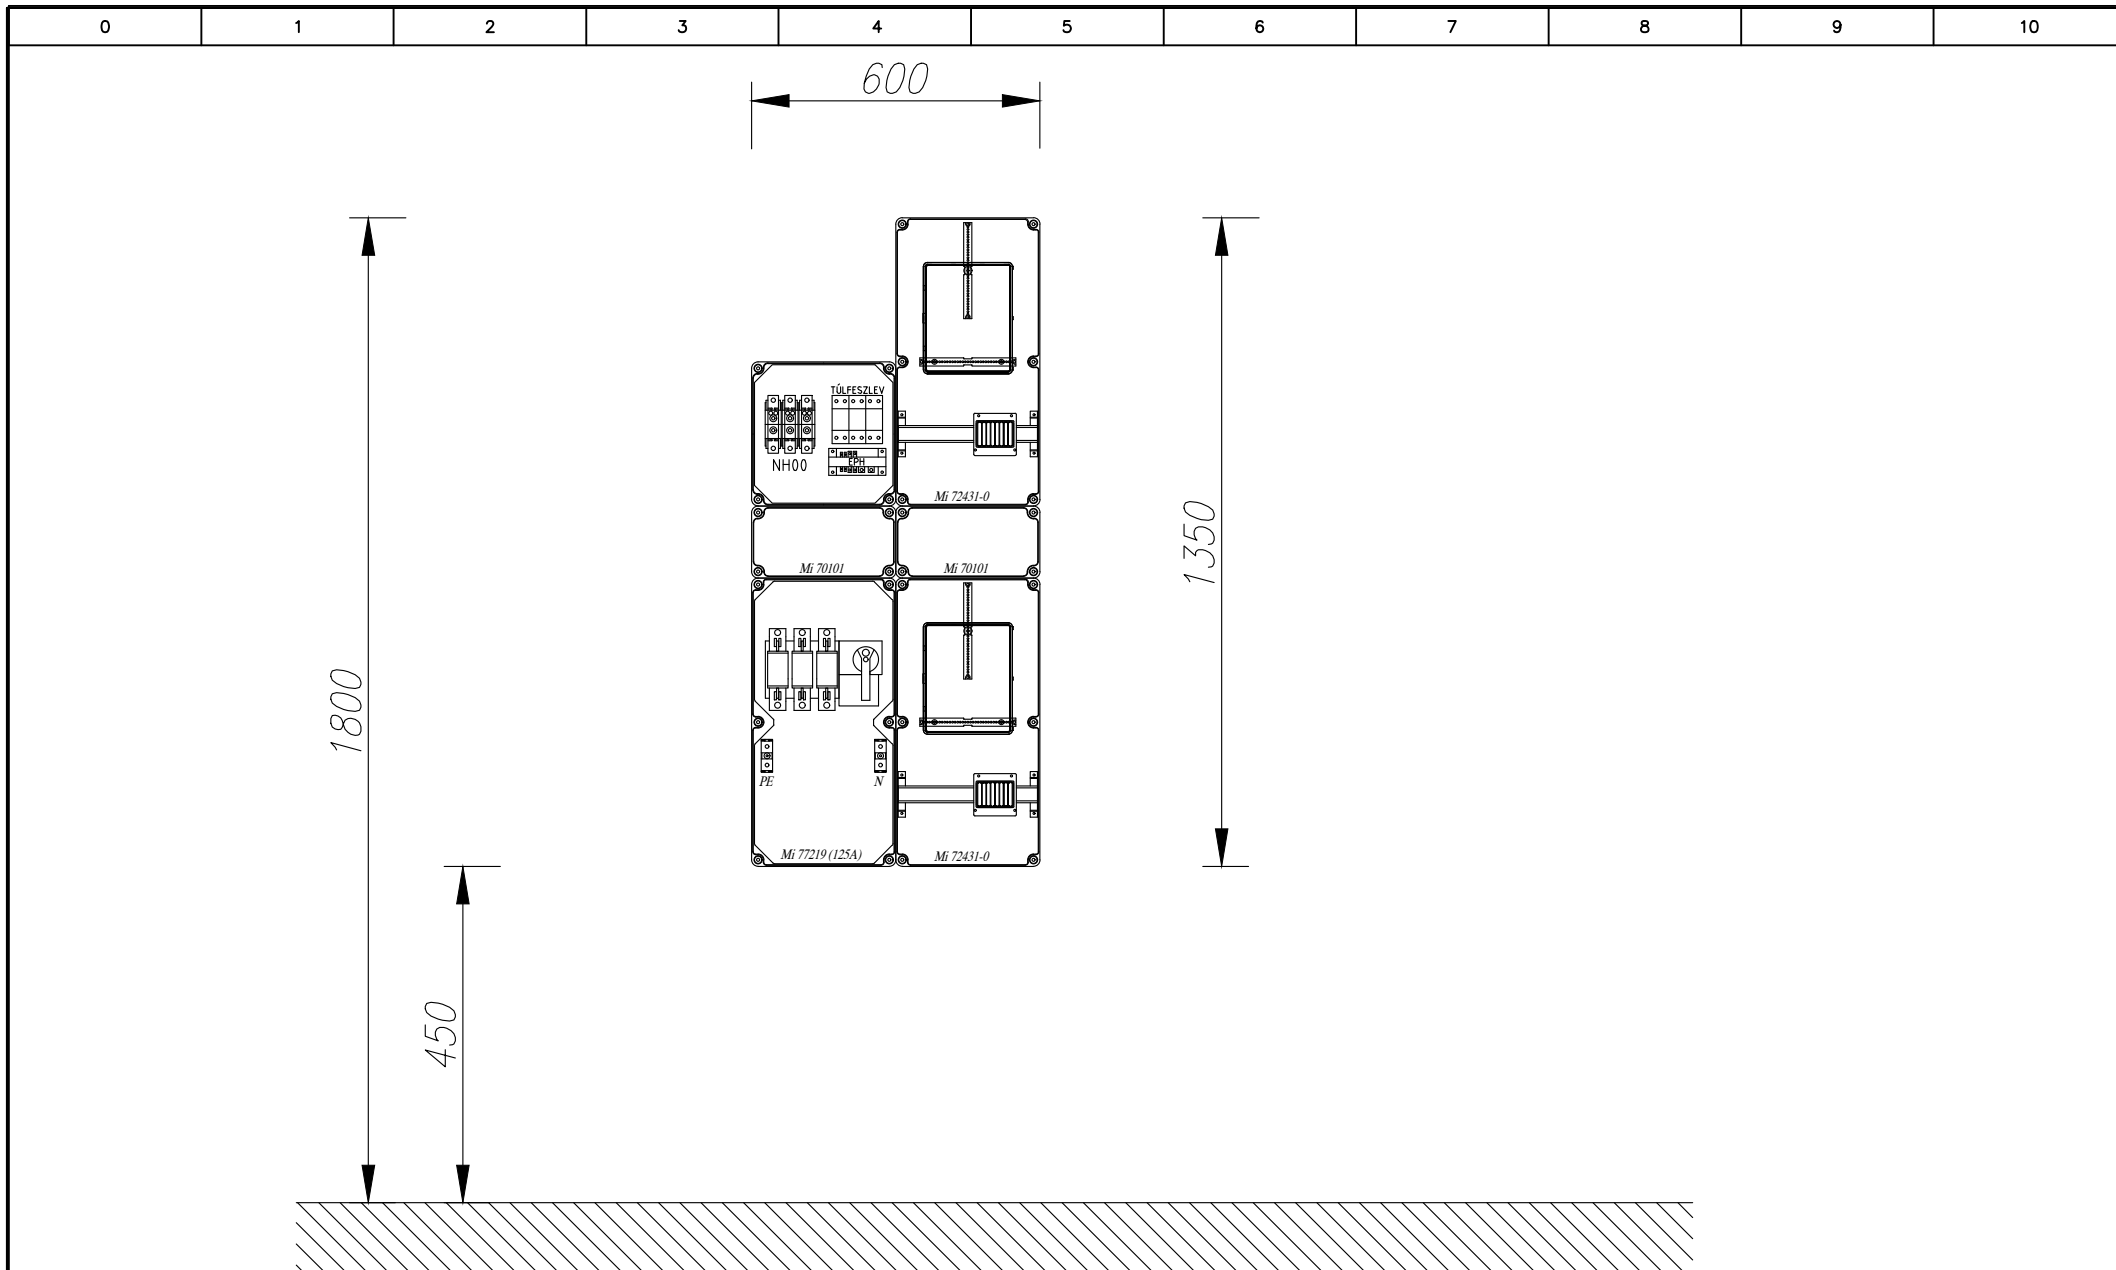

			LVT-vill Tervező és Szolgáltató Kft. 9173. Győrtdamér Mátyás király utca 16. tel.: 30/2375346 e-mail.: b.farkas@lvt-vill.hu	TERVEZŐ: Farkas Balázs V / 08-1165	LÉTESÍTMÉNY: Kunszigeti két tanítási nyelvű általános iskola és alapfokú művészeti iskola energetikai korszerűsítése 9184 Kunsziget, Petőfi Sándor tér 12. Hrsz:277	2017.10.20.	MUNKASZÁM: T-143/12
Jel	Dátum	Módosítás					TERV: "M" jelű csoportosmérő
						LAP/ 4	Index

0

1

2

3

4

5


6

7

8

9

10

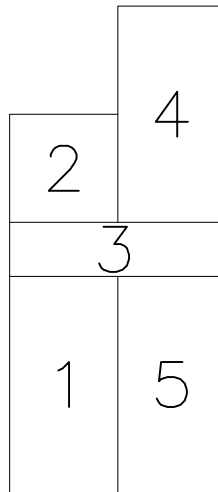

1	Tüzzvéd főkapcsoló +bizt	Mi 77219 (125A)
2	Tűlfesz levezető	Mi 75210
3	Méretlen kábelmező	Mi 70101
4	Mérő, 3x63A	Mi 72431-0
5	Mérő, 3x20A	Mi 72431-0

			LVT-vill Tervező és Szolgáltató Kft. 9173. Gyórtadamér Mátyás király utca 16. tel.: 30/2375346 e-mail.: b.farkas@lvt-vill.hu	TERVEZŐ: Farkas Balázs V / 08-1165	LÉTESÍTMÉNY: Kunszigeti két tanítási nyelvű általános iskola és alapfokú művészeti iskola energetikai korszerűsítése 9184 Kunsziget, Petőfi Sándor tér 12. Hrsz:277	2017.10.20.	MUNKASZÁM: T-143/12
Jel	Dátum	Módosítás				ÖSSZLAP/ 5	RAJZSZÁM: V-10
					TERV: "M" jelű csoportsmérő	LAP/ 5	Index